


## 20. ユーティリティー

### 電気

2006年1月1日に電力市場が完全に自由化され、エンドユーザーである一般家庭も顧客として電力供給会社を選ぶ権利を得た。チェコのオープンな電力市場の特徴として、競争活動には規制は完全に緩和された。独占的な活動は引き続き規制される。2003年に始まった電力市場の主な企業のリストラが同時期に完了した。それらの内容は、配電事業者の合併、一部のサービスの外部委託、それらのサービスに関連する会社の分割といったものである。2006年1月1日以降は、チェコで次の3社の主要企業が運営している：**CEZグループ**（旧 Stredoceska energetika、Zapadoceska energetika、Severoceska energetika、Vychoceska energetika と Severomoravska energetika）、**E.ONグループ**（旧 Jihomoravska energetika と Jihoceska energetika）、及び**PREホールディンググループ**。

2012年上期の産業用電力価格比較（単位：EUR/kWh）

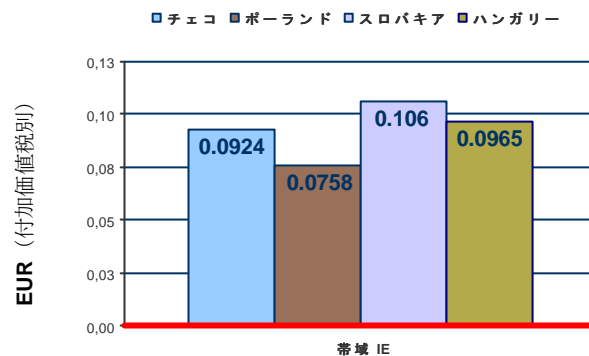

#### 一般消費者

#### 消費量

帯域 - IE

20 000 MWh < 消費量 < 70 000 MWh

出所：「Eurostat」、2012年

#### 消費量別産業用供給の四半期平均価格

基本消費範囲	年間消費量 (MWh)	付加価値税別・その他税別の価格：EUR / kWh	
		2012年第3四半期	2012年第4四半期
帯域 - IA	< 20	0,19	0,19
帯域 - IB	21 - 500	0,14	0,15
帯域 - IC	501 - 2,000	0,10	0,10
帯域 - ID	2,001 - 20,000	0,10	0,10
帯域 - IE	20,001 - 70,000	0,09	0,09
帯域 - IF	70,001 - 150,000	0,10	0,10
<b>合計</b>		<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

注記：為替レート（平均）2012年第3四半期：1 EUR = 25.065 CZK 2012年第4四半期 1 EUR = 25.167 CZK

出所：チェコ統計局、2013年

#### 配電系統業者の信頼性

年度	評価基準	低電圧 (LV)			高電圧 (HV)			超高電圧 (EHV)		
		ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE
2011	SAIFI	2.86	2.01	0.65	3.33	1.89	0.63	0.14	0.15	0.40
	SAIDI	296.66	314.87	46.82	311.02	298.46	32.43	13.39	2.41	12.00

注記：SAIFI (system average interruption frequency index) とは、一契約者当たりの年間平均の停電回数 (停電/年間/消費者)


注記：SAIDI (system average interruption duration index) とは、一契約者当たりの年間平均停電時間 (分/年間/消費者)

出所：チェコエネルギー規制局、2012年

## 天然ガス

2005年に始まったチェコのガス市場の自由化は2006年末に完了した。2007年1月エネルギー法によって、全てのガス消費者は供給者を選ぶことができるようになった。チェコにおけるガス関連会社の分割は、2006年1月に開始された。そのときRWE Transgas株式会社はガスを貯蔵・販売するRWE Transgas株式会社と、ガスを供給するその子会社であるRWE Transgas Net有限会社に分割した。供給事業者（9万人以上の顧客がある事業者）の会社分割はエネルギー法によって2006年末に完了された。

### 2012年上期の産業用ガス価格比較（単位：EUR/kWh）

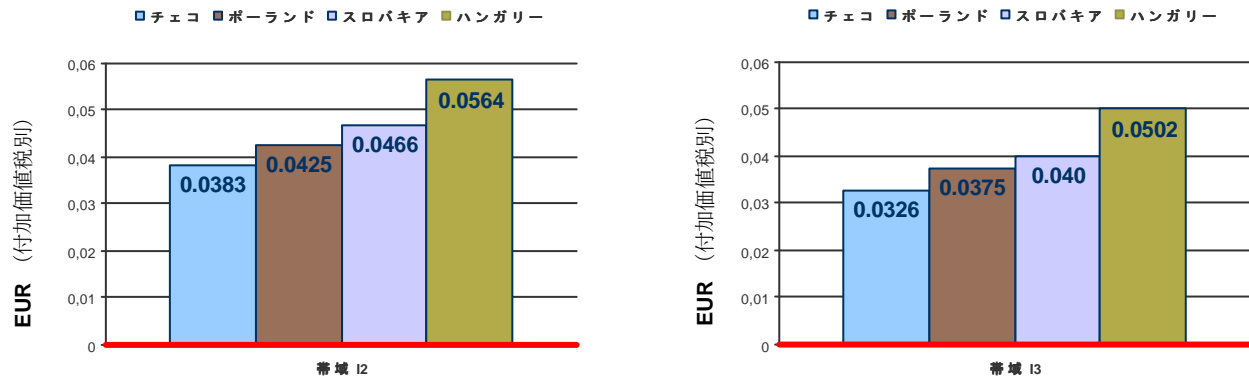

一般消費者	年間消費量 (MWh)
帯域 I2	279 < 消費量 < 2,778
帯域 I3	2,779 < 消費量 < 27,783

出所: Eurostat, 2012年

チェコは天然ガスの大半をロシアとノルウェーから輸入しているが、他の中東欧諸国と違いロシアからの輸入に100%依存していない。90年代の後半に、ロシアとノルウェーのガス生産業者と長期輸入契約が締結された。冬期や供給停止の緊急時に備えていくつかの地下の貯蔵施設が用意されている。ガスの貯蔵量に関しては、チェコはEU域内で最も安全な国の一つである。またチェコにおける貯蔵施設（現在は年間消費量の35.6%）は今後も増加し、2013年には年間消費量のほぼ半分になる見込みである。

### 消費量別産業用供給の四半期平均価格

基本消費の範囲	年間消費量 (MWh)	付加価値税別・その他の税別の価格：EUR / kWh	
		2012年第3四半期	2012年第4四半期
帯域 - I1	< 278	0.05	0.05
帯域 - I2	279 - 2,778	0.04	0.04
帯域 - I3	2,779 - 27,783	0.03	0.03
帯域 - I4	27,784 - 277,831	0.03	0.03
帯域 - I5	277,832 - 1,111,323	0.03	0.03
合計		0.04	0.04

注記: 換算率は、約 1m<sup>3</sup> = 10.55 kWh

平均為替レート: 2012年第2四半期 1 EUR = 25.065 CZK    2012年第3四半期 1 EUR = 25.167 CZK

出所: チェコ統計局、2013年

### 上下水料金 (EUR/m<sup>3</sup>)

プラハ	2.64	ウースチー	3.31	南モラヴィア	2.56
中央ボヘミア	3.36	リベレツ	3.31	オロモウツ	3.01
南ボヘミア	2.67	フラデツ・クラウロウエー	3.12	ズリーン	3.31
ピルゼニュ	3.32	パルツビチェ	3.07	モラヴィア・シレジア	2.64
カルロウィ・ウアリ	2.73	ウイドチナ	3.02		

注記: 為替レート: 1 EUR = 25.144 CZK, チェコ国立銀行による平均

出所: チェコ上下水協会、2013年